


MATERIAŁ	DN 32	4,80	7,90	0,40	20,55	PE 50
p.p.=11,50 m n.p.m	0,00 Zal < 90	15,88	15,00	15,88	Zal < 38	12,50
RZĘDNA TERENU	1,50	15,85	14,91	15,72	Zal < 38	14,55
RZĘDNA GAZ.	0,95	14,91	14,66	15,06	Zal < 38	14,55
GŁĘBOKOŚĆ	0,88	14,91	14,66	15,06	Zal < 38	14,55
ODLEGŁOŚĆ	1,50	15,85	14,91	15,06	Zal < 38	14,55
	0,00	15,88	15,00	15,88	Zal < 38	14,55
	1,50	15,85	14,91	15,06	Zal < 38	14,55
	0,95	14,91	14,66	15,06	Zal < 38	14,55
	0,88	14,91	14,66	15,06	Zal < 38	14,55
	1,50	15,85	14,91	15,06	Zal < 38	14,55
	0,00	15,88	15,00	15,88	Zal < 38	14,55
	1,50	15,85	14,91	15,06	Zal < 38	14,55
	0,95	14,91	14,66	15,06	Zal < 38	14,55
	0,88	14,91	14,66	15,06	Zal < 38	14,55
	1,50	15,85	14,91	15,06	Zal < 38	14,55
	0,00	15,88	15,00	15,88	Zal < 38	14,55

Oznaczenia:

- przewód wewnętrznej instalacji gazowej
- przewód ziemnej instalacji gazowej
- tuleja ochronna
- 40** oznaczenie przewodów ze stali czarnej bez szwu

UWAGA: Przewody rozpraszające instalację gazową w budynku wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu

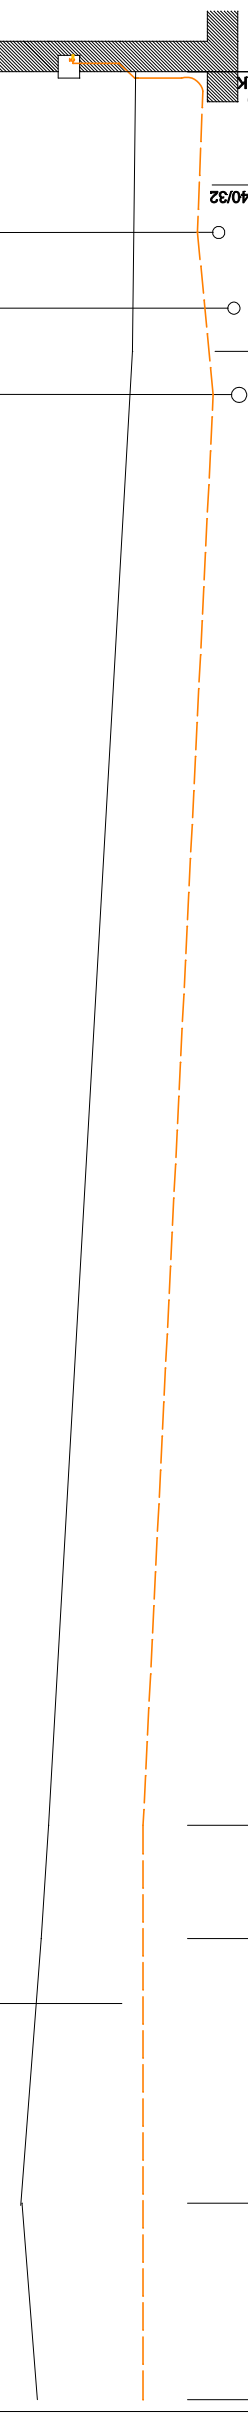

	DN 32	19,50	60,15	13,13	14,14	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
33,05	1,40	14,00	15,40	2,60	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
39,15	1,35	13,85	15,35	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
40,65	1,25	14,00	15,25	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
62,35	0,86	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24
69,85	0,90	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU LICEUM PLASTYCZNEGO
LOKALIZACJA: GRONOWO GÓRNE, GMINA ELBLĄG
 SZAFIROWA 12, 82-310 ELBLĄG
INWESTOR: LICEUM PLASTYCZNE W GRONOWIE GÓRNYM,
 UL. SZAFIROWA 12, 82-310 ELBLĄG
BRANŻA: SANITARNIA **STADIUM:** PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKI: Profil ziemnej instalacji gazowej

PROJ.
mgr inż. Paweł Lewandowski upr. WAM/0148/PWOS/14 **PODPIS:**

SPR.
mgr inż. Jacek Zieliński upr. POM/0039/POOS/14 **DATA OPRACOWANIA:** WRZEŚNIEN 2017

SKALA: 1:100 **NR RYS.** S15